

19" Modular Patch Panel MPP 24-HS Cat. 6+

Montageanweisung / Assembly Instruction



1 Lieferumfang / Scope of delivery
J02023A0060

i **Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use**
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-. Es dürfen nur Stecker RJ45 verwendet werden, die diesen Normen entsprechen. / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-. Only plugs RJ45 according to these specifications are permitted to use.

2

3

min. 60 mm

W-G / G
W-O / O
W-BL / BL
W-BR / BR

20 mm

Paarabschirmung nicht entfernen
do not remove the pair screen
Adernpaare vorsortieren / presort pairs

4a Paarabschirmung auf Maß entfernen
remove the pair screen according to size

A **B**

W-G / G W-O / O
W-O / O W-G / G
W-BL / BL W-BL / BL
W-BR / BR W-BR / BR

32 mm
24 mm
8 mm
16 mm

4b Alternativ / alternatively

Paarabschirmung auf Maß entfernen / remove the pair screen according to size

5 LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool
N01002A0001

A **B**

G O
W-G W-O
O G
W-O W-G
BL BL
W-BL W-BL
BR BR
W-BR W-BR

6

7

8 Anschlussbelegungen / PIN assignments


Anschluss / Connection		Anwendung / PIN assignments						
Farbcode / Colour code T568		RJ45	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	ISDN So
A	B	PIN Nr./No						
W-G	W-O	1	•	•		•		
G	O	2	•	•		•		
W-O	W-G	3	•	•	•			2a
BL	BL	4		•	•		•	1a
W-BL	W-BL	5		•	•		•	1b
O	G	6	•	•	•			2b
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8		•		•		

19" Modular Patch Panel MPP 24-H Cat. 6+

Montageanweisung / Assembly Instruction



1 Lieferumfang / Scope of delivery
J02023A0061



i **Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use**
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-. Es dürfen nur Stecker RJ45 verwendet werden, die diesen Normen entsprechen. / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-. Only plugs RJ45 according to these specifications are permitted to use.

2 min. 60 mm

A

W-G / G
W-O / O
W-BL / BL
W-BR / BR


B

W-O / O
W-G / G
W-BL / BL
W-BR / BR


Adernpaare vorsortieren
presort pairs

Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen / *do not untwist the pairs*

3

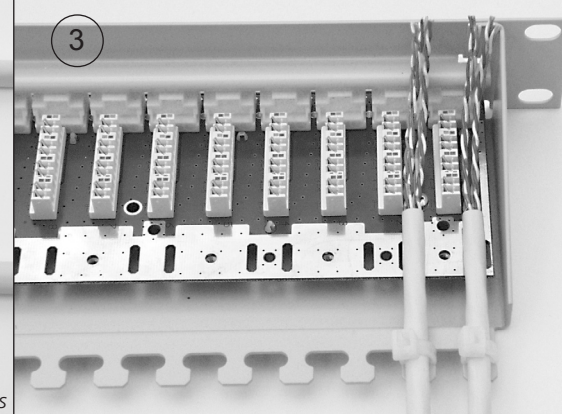

4 LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool
N01002A0001

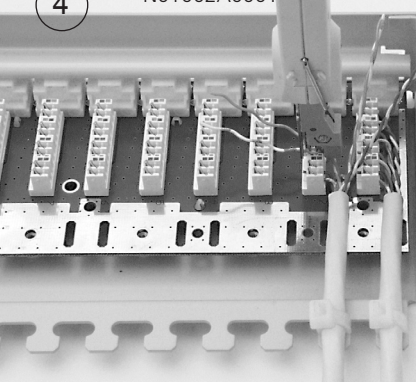

A

G
W-G
O
W-O
BL
W-BL
BR
W-BR


B

O
W-O
G
W-G
BL
W-BL
BR
W-BR

5



6

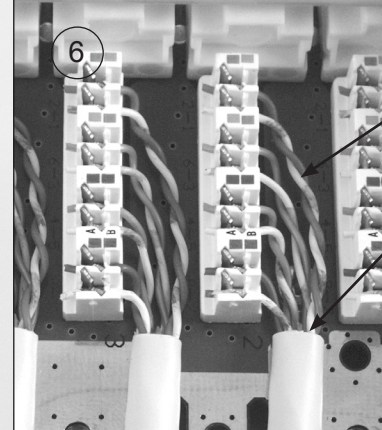

Paare nicht kreuzen
do not cross pairs

Auf Lage der Adernpaare achten / *ensure conductor pairs are positioned correctly*

7 Anschlussbelegungen / PIN assignments

Anschluss / Connection		Anwendung / PIN assignments						
Farbcode / Colour code T568		RJ45	10BT/100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ATM	Upo/TEL	ISDN So
A	B	PIN Nr./No						
W-G	W-O	1	•	•		•		
G	O	2	•	•		•		
W-O	W-G	3	•		•			2a
BL	BL	4		•	•		•	1a
W-BL	W-BL	5		•	•		•	1b
O	G	6	•	•	•			2b
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8				•		